


Montageanleitung Belüftungselement BEL Air M40

Assembly instructions, aeration element BEL Air M40
Instructions de montage Élément d'aération BEL Air M40

■ Einbauposition | Installation position | Emplacement de montage

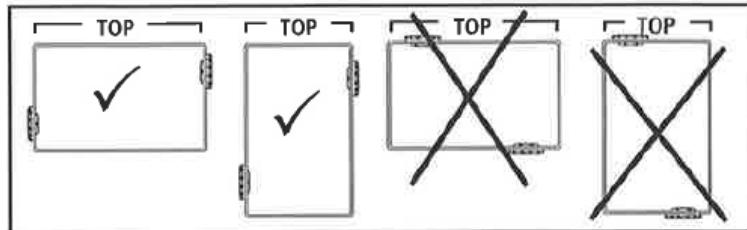


Mindestens zwei Belüftungselemente pro Gehäuse

At least two aeration elements per housing

D'au moins deux éléments d'aération par boîtier

■ Einbau | Installation | Montage

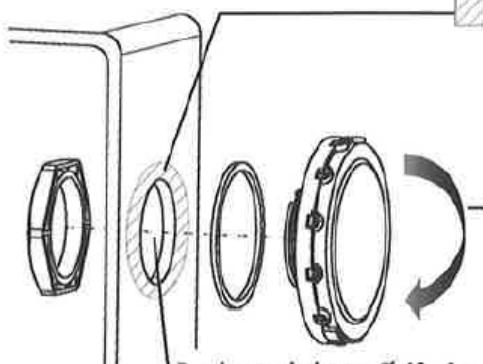

Die Auflagefläche (mind. Ø 58 mm)
für den Anschlussgewinde-Ring muss
plan sein

The contact surface (at least Ø 58 mm)
for the connection thread ring must be flat
La surface d'appui (au moins Ø 58 mm)
pour la bague de raccordement doit être
plane

handfest anziehen
Tighten by hand
Serrer à la main

Durchgangsbohrung Ø 40 +1mm

Through bore-hole Ø 40 + 1 mm

Trou débouchant Ø 40 + 1 mm

els spelsberg


itc Electrical Components

■ Austausch Filterelement

Replacement filter element | Remplacement d'élément de filtre


Ausbau

Removal | Démontage

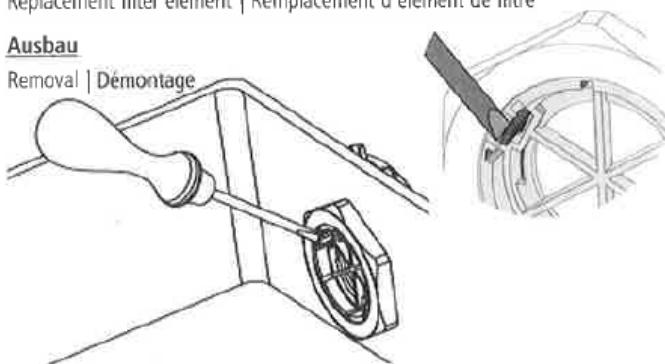

Einbau

Installation | Montage

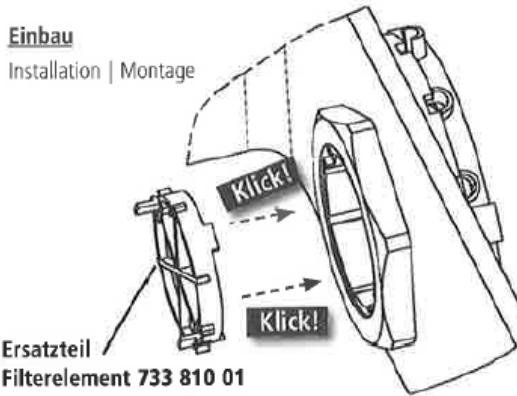

Ersatzteil
Filterelement 733 810 01

Replacement part Filter element 733 810 01

Pièce de rechange Élément de filtre 733 810 01

M1 731 01